


Oras/vanduo šilumos siurblio AW 24.4 našumo charakteristikos


COP priklausomybė nuo oro temperatūros
Išeinantis vanduo T = 35°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	76	56	42	30
7	3,5	3,9	4,4	4,6
2	3,3	3,7	3,5	3,8
-7	2,8	3,1	2,4	2,4
-15	2,7	2,2	2,4	2,3

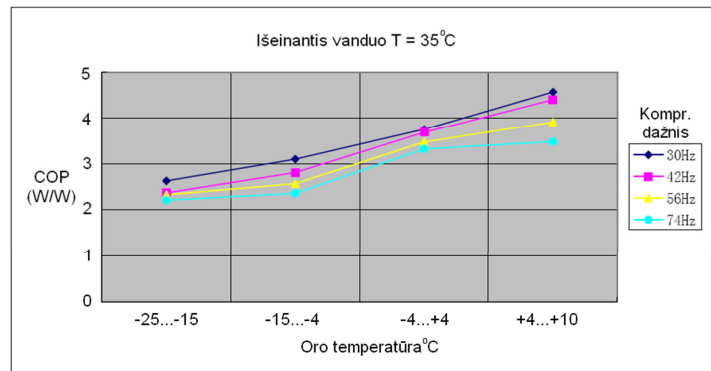


COP priklausomybė nuo oro temperatūros
Išeinantis vanduo T = 45°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	76	56	42	30
7	2,8	3,2	3,8	3,8
2	2,9	2,9	2,8	2,8
-7	2,2	2,4	1,8	1,5
-15	1,9	1,6	2,6	2,2

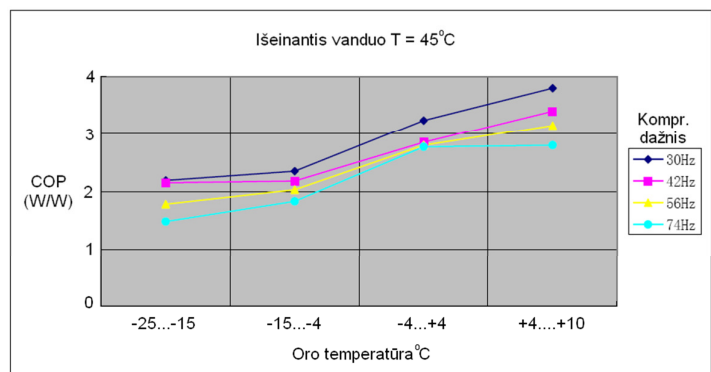

Galios kW priklausomybė nuo oro temperatūros
Išeinantis vanduo T = 35°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	76	56	42	30
7	9,8	7,6	6,4	4,5
2	8,8	7,0	5,6	5,3
-7	7,5	5,9	3,8	3,6
-15	5,3	4,0	3,7	3,4

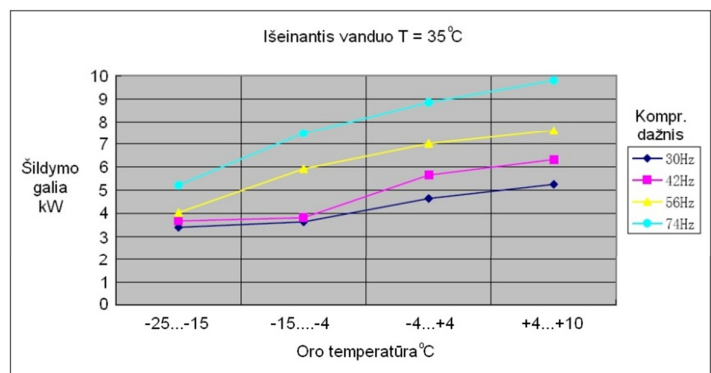

Galios kW priklausomybė nuo oro temperatūros
Išeinantis vanduo T = 45°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	76	56	42	30
7	9,2	7,3	5,9	4,2
2	6,5	5,6	5,0	5,0
-7	6,8	5,3	3,1	2,5
-15	4,5	3,5	3,3	2,0

