


## Oras/vanduo šilumos siurblio AW 50.4 našumo charakteristikos


COP priklausomybė nuo oro temperatūros  
Išeinantis vanduo T = 35°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	86,0	66,0	46,0	34,0
7	3,2	3,7	4,0	4,1
2	2,9	3,1	3,2	3,4
-7	2,4	2,6	2,7	2,8
-15	1,7	2,0	2,2	2,2

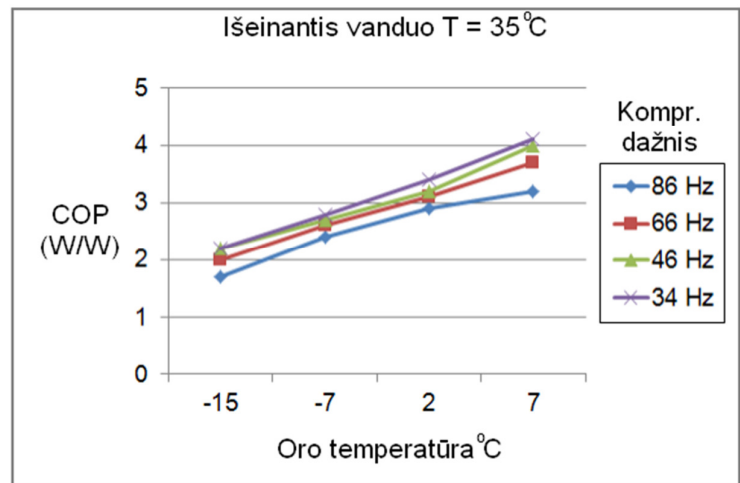

Galios kW priklausomybė nuo oro temperatūros  
Išeinantis vanduo T = 35°C

T oro °C	Kompresoriaus dažnis, Hz			
	86,0	66,0	46,0	34,0
7	17,9	15,2	11,2	8,2
2	17,1	12,8	8,3	5,8
-7	12,2	10,1	6,8	5,2
-15	9,2	7,6	5,5	3,4

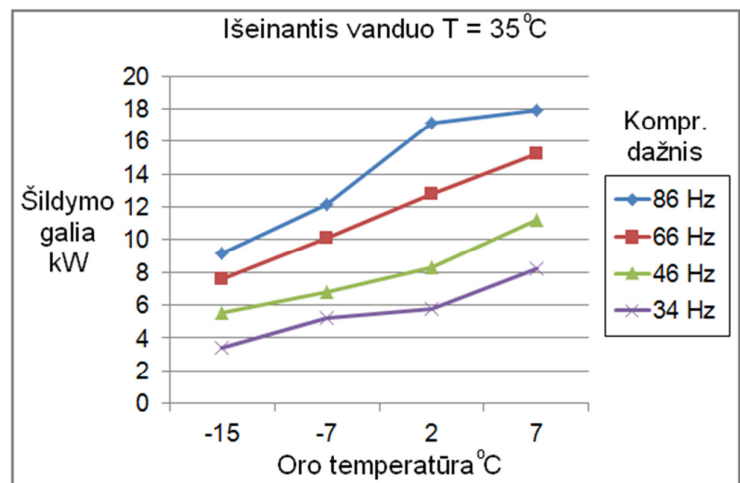

(Intertek laboratorijos bandymai pagal EN14511)